

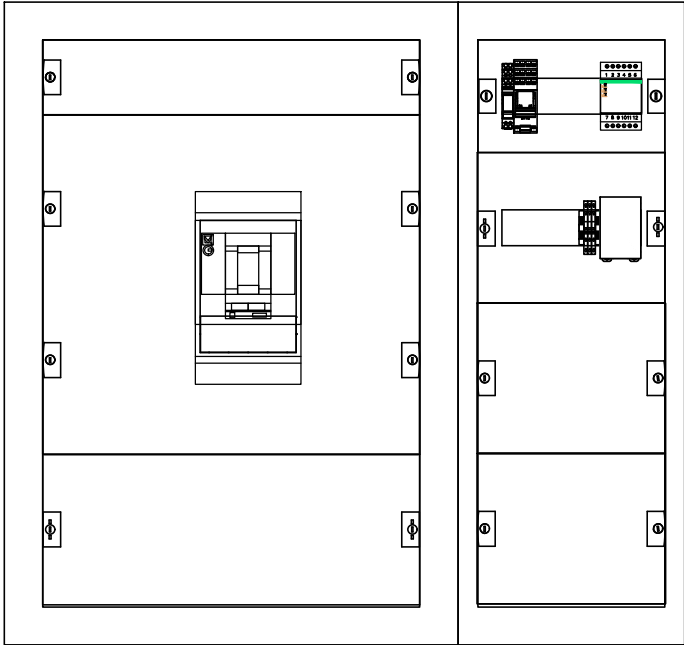


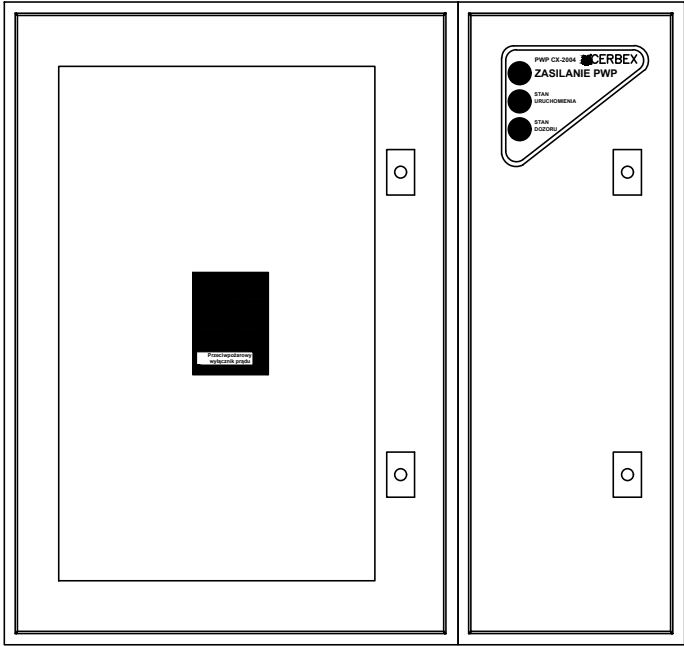

900x850x225

CX 2004 400A

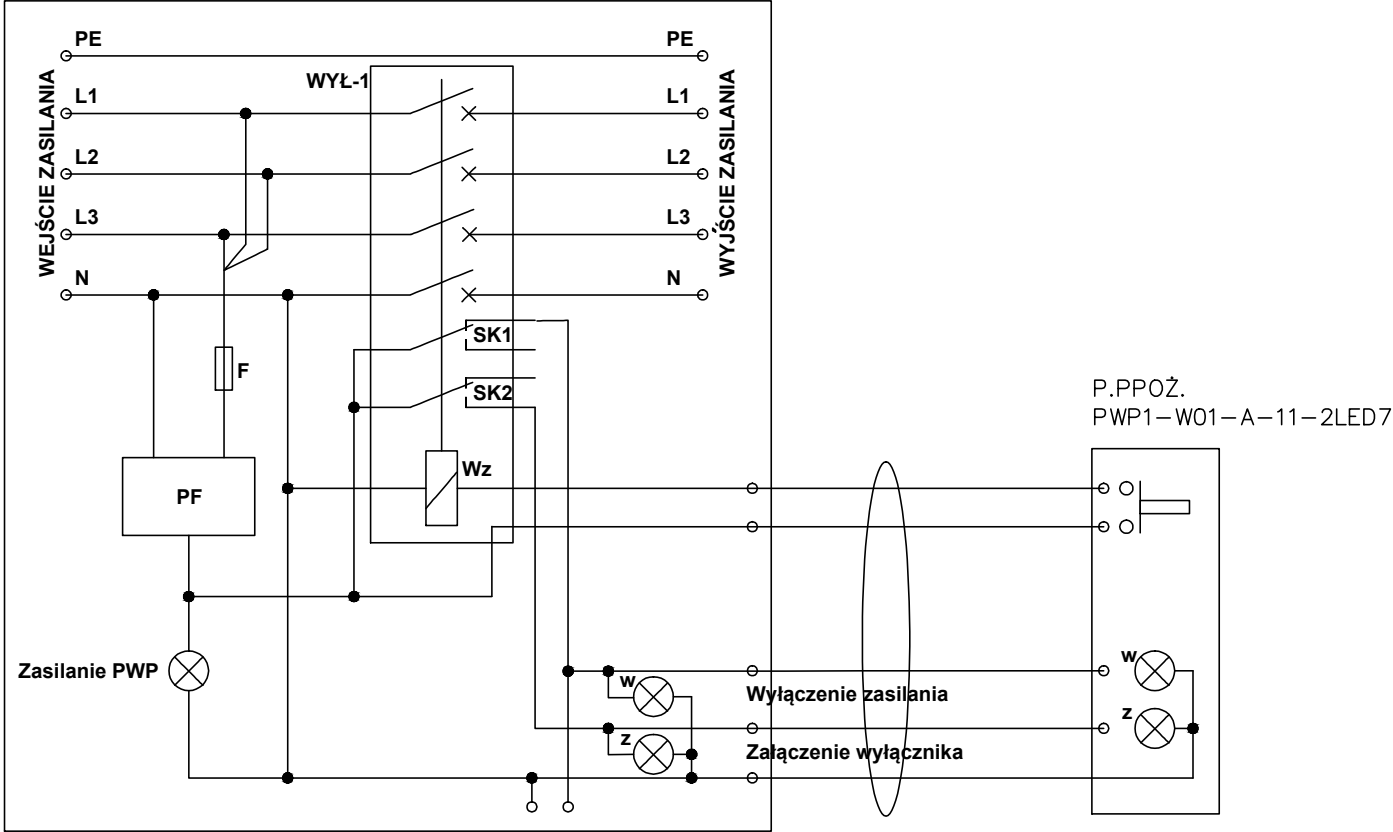

OZNACZENIA
WYŁ-1 - Urządzenie wykonawcze, wyłącznik lub rozłącznik trój lub czteropolowy, wyposażony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy Wz, dwa styki pomocnicze SK oraz opcjonalny napęd sprężynowy
PF - Przerzutnik faz
F - Zabezpieczenie
PWP/UU - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest wyłączone

SYGNALIZACJA		
Dioda zielona	Dioda czerwona	STAN
nie świeci	świeci	Zasilanie włączone
nie świeci	nie świeci	Stan niepoprawny. Uszkodzenie
świeci	nie świeci	Zasilanie wyłączone
świeci	świeci	Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie

OBIEKT :	BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO PKP		
ADRES :	46-040 OZIMEK UL. KOLEJOWA		
INWESTOR :	Gmina Ozimek , ul. Ks. Dzierżona 4b 46-040 OZIMEK,		
jednostka projektowa			
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JADWIGA BARTNIK UL.SZARYCH SZEREGÓW 65/14 45-285 OPOLE TEL 604 54 83 35 e-mail: jadviga.bartnik@o2.pl			
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT TECHNICZNY		branża ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT I WIDOK PWP		data opracowania 27.10.2023
imię i nazwisko			nr uprawnień
PROJEKTANT: mgr inż. JANUSZ KURDEJ			NR UPRAWNIEN OPL/0309/P00E/07
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. LESZEK TARNOGRODZKI			NR UPRAWNIEN OPL/0310/PWOE/07
OPRACOWAŁ: mgr inż. KAROL DRZAZGA			NR UPRAWNIEN 51/82/Op
podpis			nr rysunku E-12
			skala